LEGENDA	
	GENERATORE DI CALORE
	BOLLITORE
	VASO DI ESPANSIONE APERTO; dotato di tubazione di carico, tubazione di sicurezza tubazione di sfiato, troppo pieno di sicurezza
	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO, dotato di tubazione di espansione.
	GRUPPO DI CONTROLLO A BORDO GENERATORE; formato da termostato di blocco Tmax: 110°C, e di regolazione.
	PRESSOSTATO DI SICUREZZA: con Pmax < della P di taratura della valvola di sicurezza.
	PRESSOSTATO DI LAVORO: la pressione ecxinale alla P di lavoro del generatore di vapore.
	PRESSOSTATO DI LIVELLO MINIMO Pmin 0.5 bar
	TERMOSTATO DI BLOCCO: Tmax 110°C
	TERMOMETRO; fondo scalla non maggiore di 140°C
	TERMOMETRO A COLONNA, con fondo scala non maggiore di 140°C
	MANOMETRO CON FLANGIA DI CONTROLLO.
	POZZETTO DI CONTROLLO
	CONTATORE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE, ad attivazione in funzione della temperatura, e elemento sensibile posto nella tubazione di mandata del fluido.
	RAMPA GAS
	STABILIZZATORE DI PRESSIONE GAS
	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER TUBAZIONE COMBUSTIBILE
	FILTRO
	CONTROLLO TELEMATICO
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE LIQUIDO
	VALVOLA
	VALVOLA DI NON RITORNO
	VALVOLA MISCELATRICE/DEVIATRICE A 3 VIE MOTORIZZATA
	VALVOLA MISCELATRICE A 4 VIE MOTORIZZATA
	VALVOLA DI SICUREZZA
	DISCONNETTORE PER RETI IDRICHE
	MISCELATORE TERMOSTATICO ANTILEGIONELLA
	VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA
	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - alla prevalenza richiesta dal caso -
	POMPA SIMBOLO GENERALE
	REGOLAZIONE CLIMATICA
	VALVOLA A DUE VIE AUTOMATICA
	VALVOLA INTERCETTAZIONE PER COMBUSTIBILE LIQUIDO
	VALVOLA MANUALE A STRAPPO PER COMBUSTIBILE LIQUIDO
	FILTRO A CARTUCCIA PER ADDOLCITORE
	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA
	REGOLATORE DI PORTATA COMBUSTIBILE LIQUIDO
	KIT PASSIVATORE DI CONDENSA
	SONDA TEMPERATURA
	DOSATORE POLIFOSFATI

CENTRALE ACQUA CALDA SANITARIA

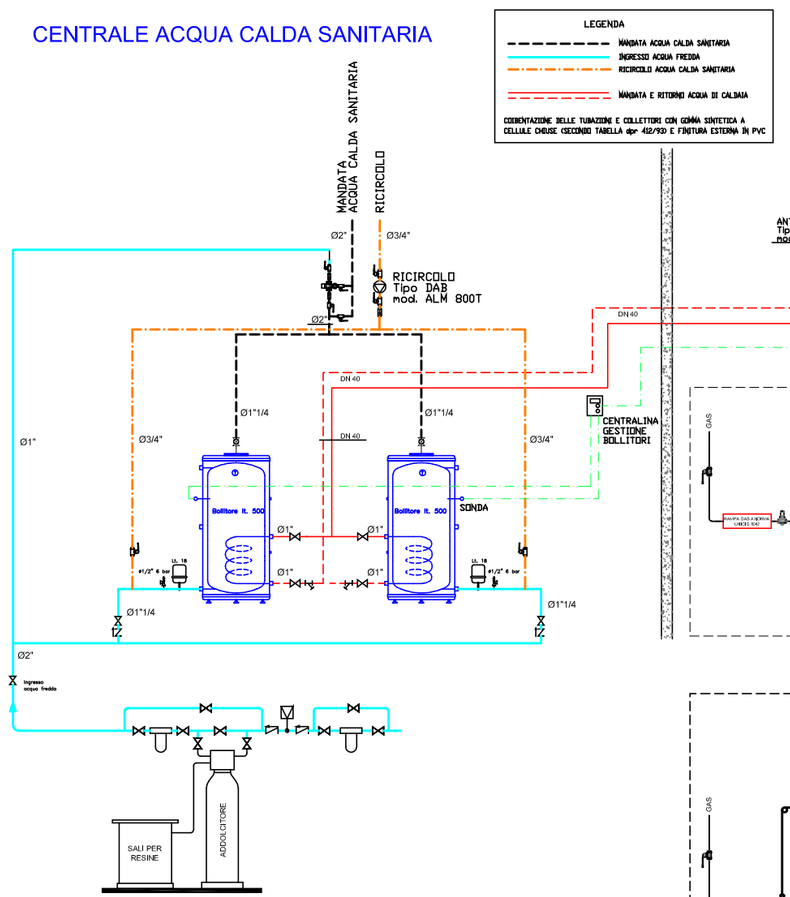

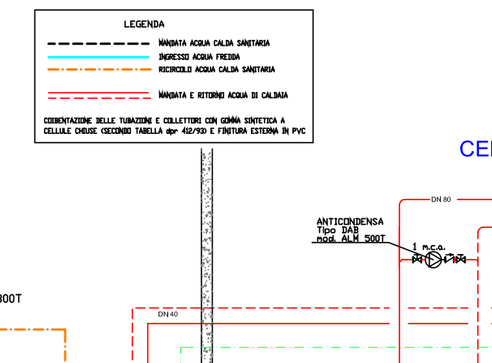

CENTRALE TERMICA

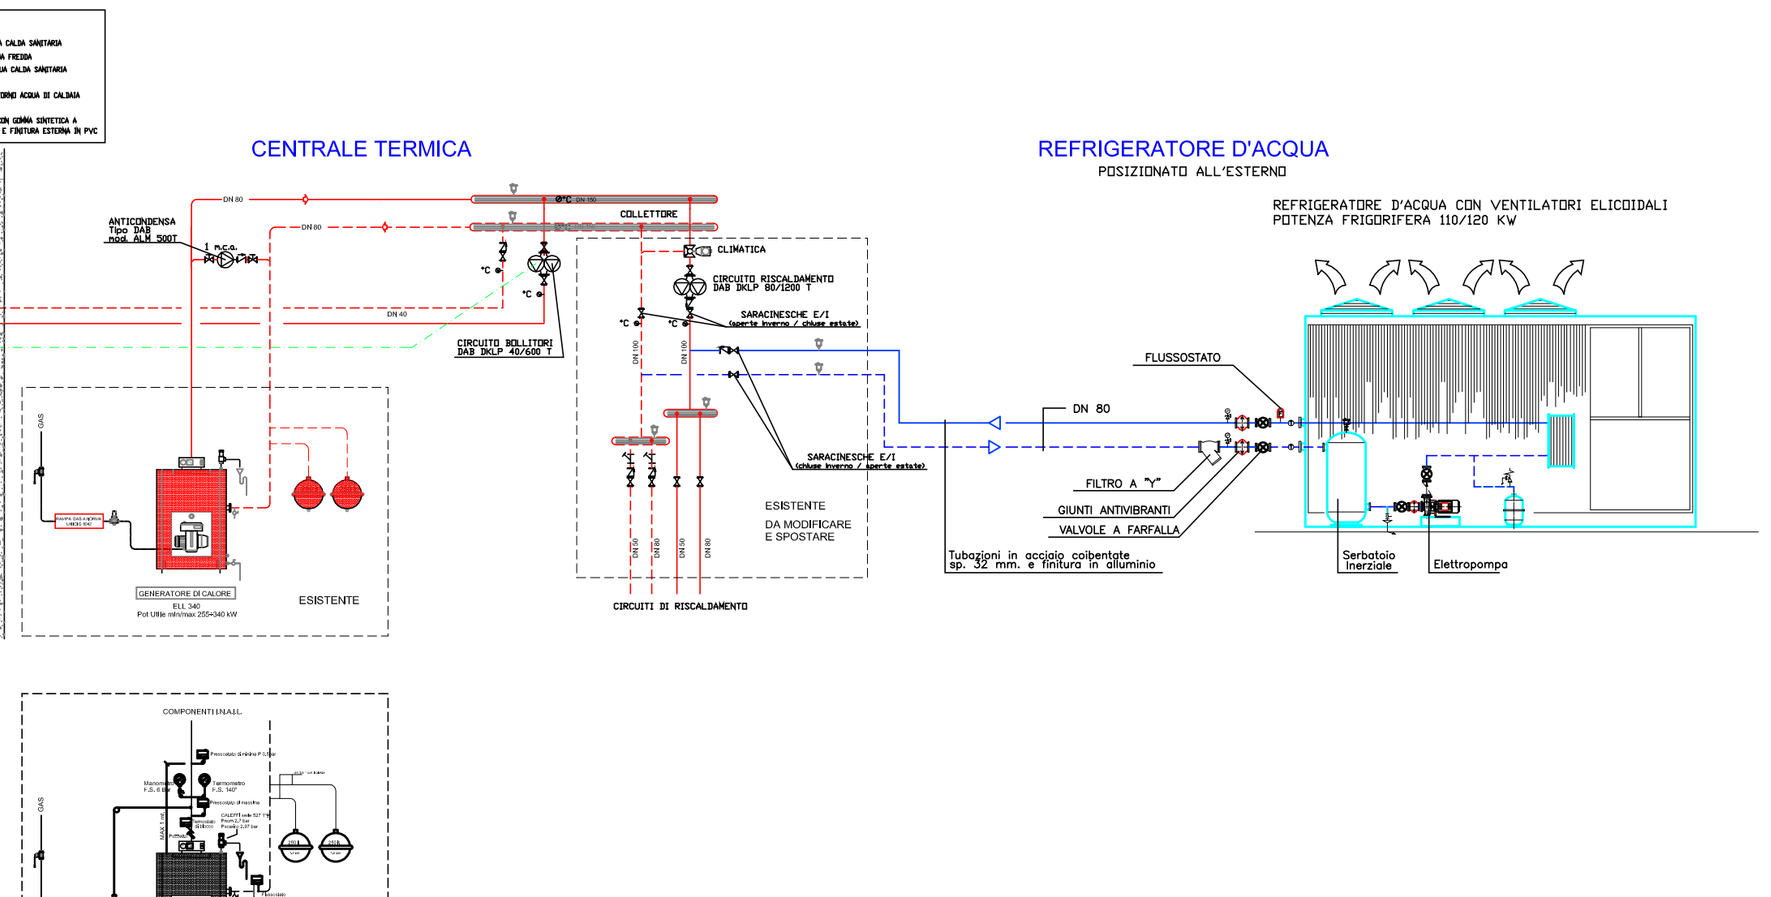

REFRIGERATORE D'ACQUA

CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI ALL'INTERNO DI PALAZZO MONTALTO NANNERINI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Redatto da:
dott.Arch. Romano Pellei - Macerata

Collaborazione per i calcoli strutturali:
dott. ing. Diego Damen - Monte San Pietrangeli (FM)

IMPIANTO TERMICO

redatto da:
Studio Tecnico
dott.Arch. ROMANO PELLEI
Sforzacosta - Macerata - via B. Tano 48
tel./fax 0733201207 - email:ropellei@tin.it

Località: SANT'ELPIDIO A MARE
Oggetto: RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI

SCHEMA IMPIANTO DI CENTRALE :
-CENTRALE TERMICA
-CENTRALE CALDA SANITARIA
-REFRIGERATORE D'ACQUA

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A/
n. tav.
I.T.3
n. tav. agg.
I.T.3.2

Data:	1° agg.	2° agg.	3° agg.	rapp.
FEBBRAIO 2015	APRILE 2015	AGOSTO 2015	OTTOBRE 2015	